



露出型

放水口のホース接続口は床面から高さ0.5m以上1.0m以下の位置に設けること。

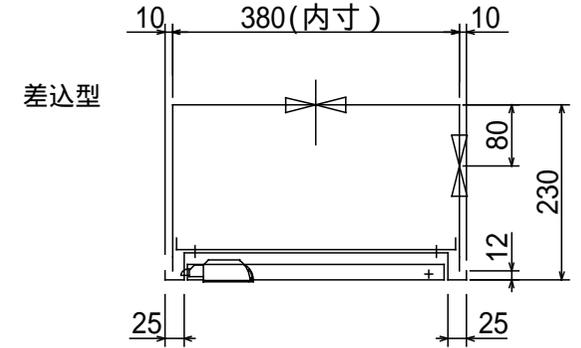


差込型


本体前面は仕上げ面より前に出さないでください。必ず5mm程深く設置してください。

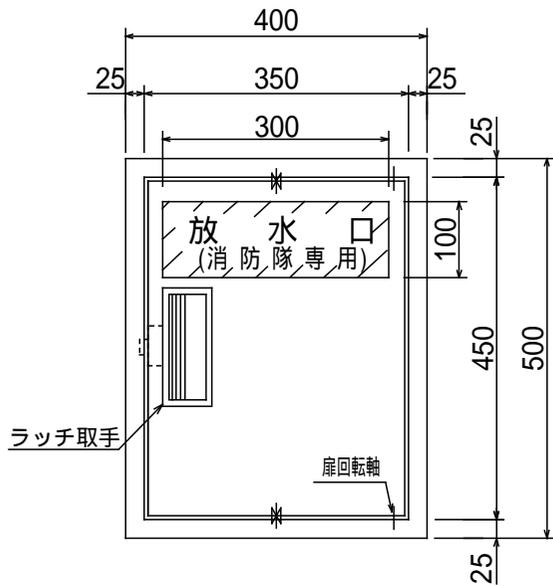


正面図

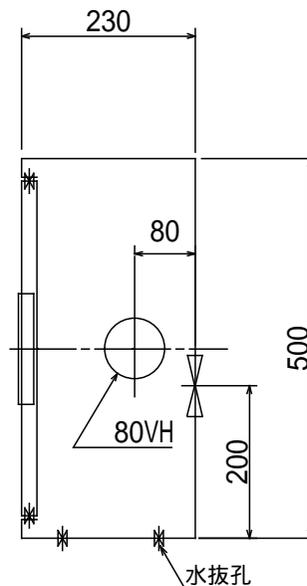


露出型

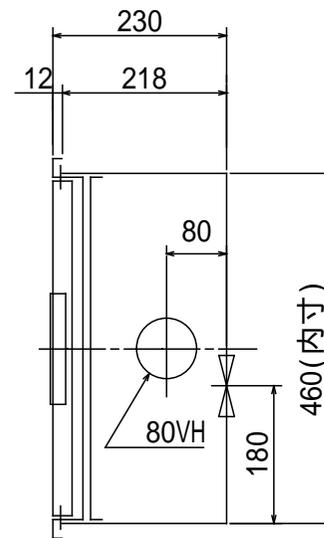

差込型

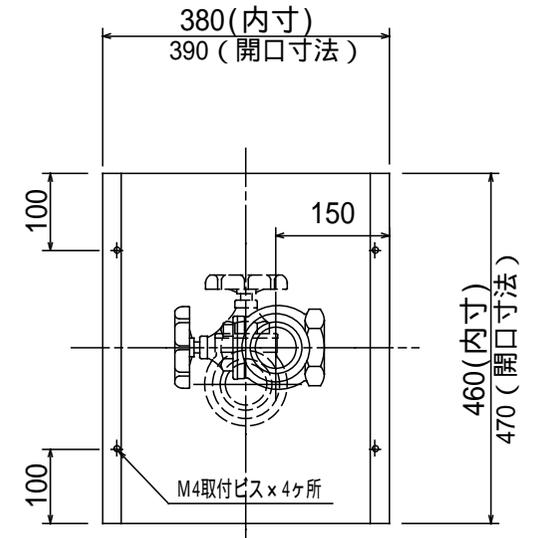

差込型内部格納図



格納品		仕様	
65mm x 90°	認定消火栓 1	材料	1.6t 亜鉛メッキ鋼板
65mm x 180°	認定消火栓 1 (裏配管)	塗装	メラミン樹脂焼付仕上
		塗色	御指定色
		文字	明朝体白文字 (斜線部赤地)

* 内部格納品、標示シール (文字標記) については、所轄消防署でご確認ください。

工事名称	設計	製図	縮尺
図面名称	放出口格納箱 (単口型)	光山	A4
作 図	2018年 4月 17日	一柳	1/10



株式会社 大東製作所